



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907756981

认证委托人名称及地址

全汉企业股份有限公司  
台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产者名称及地址

全汉企业股份有限公司  
台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产企业名称及地址

深圳辉力电子有限公司  
深圳市宝安区新安街道布心社区 73 区流塘路 352 号辉力厂 C4 栋 101 至 301、C5-C11 栋

产品名称和系列、型号、规格

开关电源供应器

见附页。(仅适用于海拔 5000 米及以下, 电线组件可选)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》  
(CNCA-C09-01:2023) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 25 日 有效期至: 2030 年 02 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010907756981

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号：FSP2500-57APB

规格：

输入：AC 200-240V; 15A; 50-60Hz;

输出：

|      |       |     |         |      |       |
|------|-------|-----|---------|------|-------|
| 直流输出 | +3.3V | +5V | +12V    | -12V | +5Vsb |
| 最大电流 | 25A   | 25A | 208.3A  | 0.3A | 4A    |
| 最大功率 | 125W  |     | 2499.6W | 3.6W | 20W   |
| 额定功率 | 2500W |     |         |      |       |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

**CERTIFICATE NO.:** 2025010907756981

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

FSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

FSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY**

ShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD  
Building C4 ( 101~301 ) -C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an,  
Shenzhen, Guangdong, China

**PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION**

Switching Power Supply  
See Appendix.(Altitude up to 5000m , Optional cord set)

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of  
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2023).

**Valid from:** Feb.25,2025

**Valid until:** Feb.24,2030

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to  
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



**SIGNATURE:**

谢肇煦



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.**





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010907756981


Appendix: Page 1 of 1

Model: FSP2500-57APB

Input: AC 200-240V; 15A; 50-60Hz;

输出:

|             |       |     |         |      |       |
|-------------|-------|-----|---------|------|-------|
| DC Output   | +3.3V | +5V | +12V    | -12V | +5Vsb |
| Max Current | 25A   | 25A | 208.3A  | 0.3A | 4A    |
| Max Power   | 125W  |     | 2499.6W | 3.6W | 20W   |
| Total Power | 2500W |     |         |      |       |

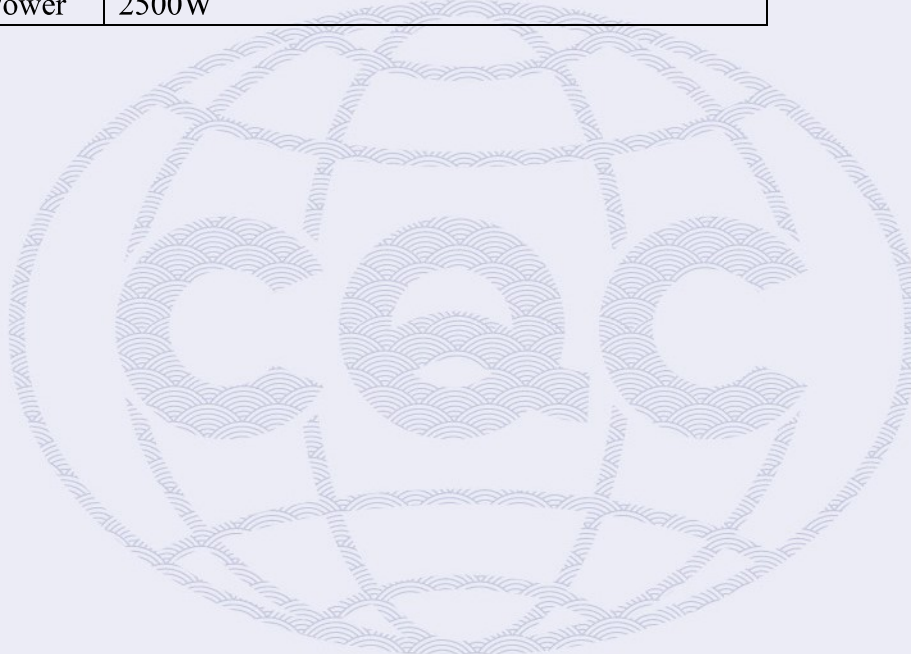

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

# 变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2025010907756981

申请编号 Application No. : A2025CCC0907-4695053

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2025010907756981

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

| 序号 | 项目 Item                               | 变更前 Original                | 变更后 Present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 勘误安全 关键件清单中 “开关电源” 描述 (保持和 原 CB 报告一致) | 关键件名称: 电源开关                 | 关键件名称: 电源开关 (可选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 勘误电线 组件信息 (原 报告漏报)                    | 详见原报告编号: 00601-202409077334 | 本次勘误为以下信息: 1、关键件名称: 电线组件 (可选) 型号, 规格/材料: YP-03A+YC-18 16A 250V~(配 60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> 、60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> ), YP-03A+YC-18L 16A 250V~(配 60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> 、60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> ), YP-03B+YC-18L 16A 250V~(配 60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> 、60227 IEC53 3×1.5mm <sup>2</sup> ) 生产者 (制造商): 东莞永力电业有限公司 YUNG LICO., LTD. 生产企 |

第 1 页/共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2025010907756981

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>业：东莞永力电业有限公司 认证标准：GB/T 15934-2008 备注：2011010101495709 2、关键件名称：电线组件（可选） 型号，规格/材料：SP-506C+IS-16 16A 250V~（配 60227 IEC53 3×1.5mm<sup>2</sup>） 生产者（制造商）：镒胜电子（深圳）有限公司 FSHENG MANUFACTURING (SONG GANG) FACTORY 生产企业：镒胜电子（深圳）有限公司 FSHENG MANUFACTURING (SONG GANG) FACTORY 认证标准：GB/T 15934-2008 备注：2007010101248661 3、关键件名称：电线组件（可选） 型号，规格/材料：SP-506C+IS-16、SP-503+IS-16 16A 250V~（配 60227 IEC53 3×1.5mm<sup>2</sup>）；SP-506C+IS-16B、SP-503+IS-16B 16A 250V~（配 60227 IEC53 3×1.5mm<sup>2</sup>，60227 IEC53 3×1mm<sup>2</sup>） 生产者（制造商）：镒胜电子科技（昆山）有限公司 FSHENG Electronics (Kunshan) Co., Ltd 生产企业：镒胜电子科技（昆山）有限公司 FSHENG Electronics (Kunshan) Co., Ltd 认证标准：GB/T 15934-2008 备注：2008010101315862 4、关键件名称：</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

第 2 页/共 3 页

签发：谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2025010907756981

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>电线组件 (可选) 型号, 规格/材料: KC-069 + KC-003A 16A 250V~ (配 60227 IEC53 3×1.5mm<sup>2</sup>), KC-070 + KC-003A 16A 250V~ (配 60227 IEC53 3×1.5mm<sup>2</sup>) 生产者 (制造商): 光州电子 (深圳) 有限公司 KING CORD ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD 生产企业: 光州电子 (深圳) 有限公司 KING CORD ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD 认证标准: GB/T 15934-2008 备注: 2009010101333245</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2025 年 03 月 07 日

第 3 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE